

Finanziato  
dal'Unione europea

NextGenerationEU

Regione Umbria

Comune di Terni

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE  
EDILIZIA, EX SCUOLA DELL'INFANZIA GRILLO PARLANTE SITA IN VIA R. BOTONDI N°18,  
DA RICONVERTIRE A SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA.

Affidamento servizi di ingegneria e architettura  
CUP: F41B21001600001 CIG: 94361258AE

RTP IN COSTITUENDO

MANDATARIA		ING. BRUNO SPINA ING. SIMONE SCACCETTI GEOM. MASSIMILIANO MANZONI ING. VALERIO TORELLI ING. LUCA CALZUOLI ING. EDOARDO FRINGUELLOTTI
	Galleria del Corso 7 - 05100 Terni (TR) 0744 1031503 - info@kalipestudio.it - kalipestudio@pec.kalipestudio.it - www.kalipestudio.it	
	MANDANTE 1	ING. GOFFREDO MASTROIANNI
	MANDANTE 2	DOTT. GEOL. GIUSEPPE CARACCILO
	MANDANTE 3	ING. ILARIA FRANCIOLI - GIOVANE PROFESSIONISTA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

COMMITTENTE	COMUNE DI TERNI
UBICAZIONE	VIA R. BOTONDI n. 18 - 05100 TERNI (TR)
RIFERIMENTO CATASTALE	FG. 124 - P.LLA 540


TITOLO ELABORATO

SCHEMI DI FLUSSO IMPIANTISTICI


CODICE ELABORATO

PUB05.PE.ECO.EG.A3

NOTE

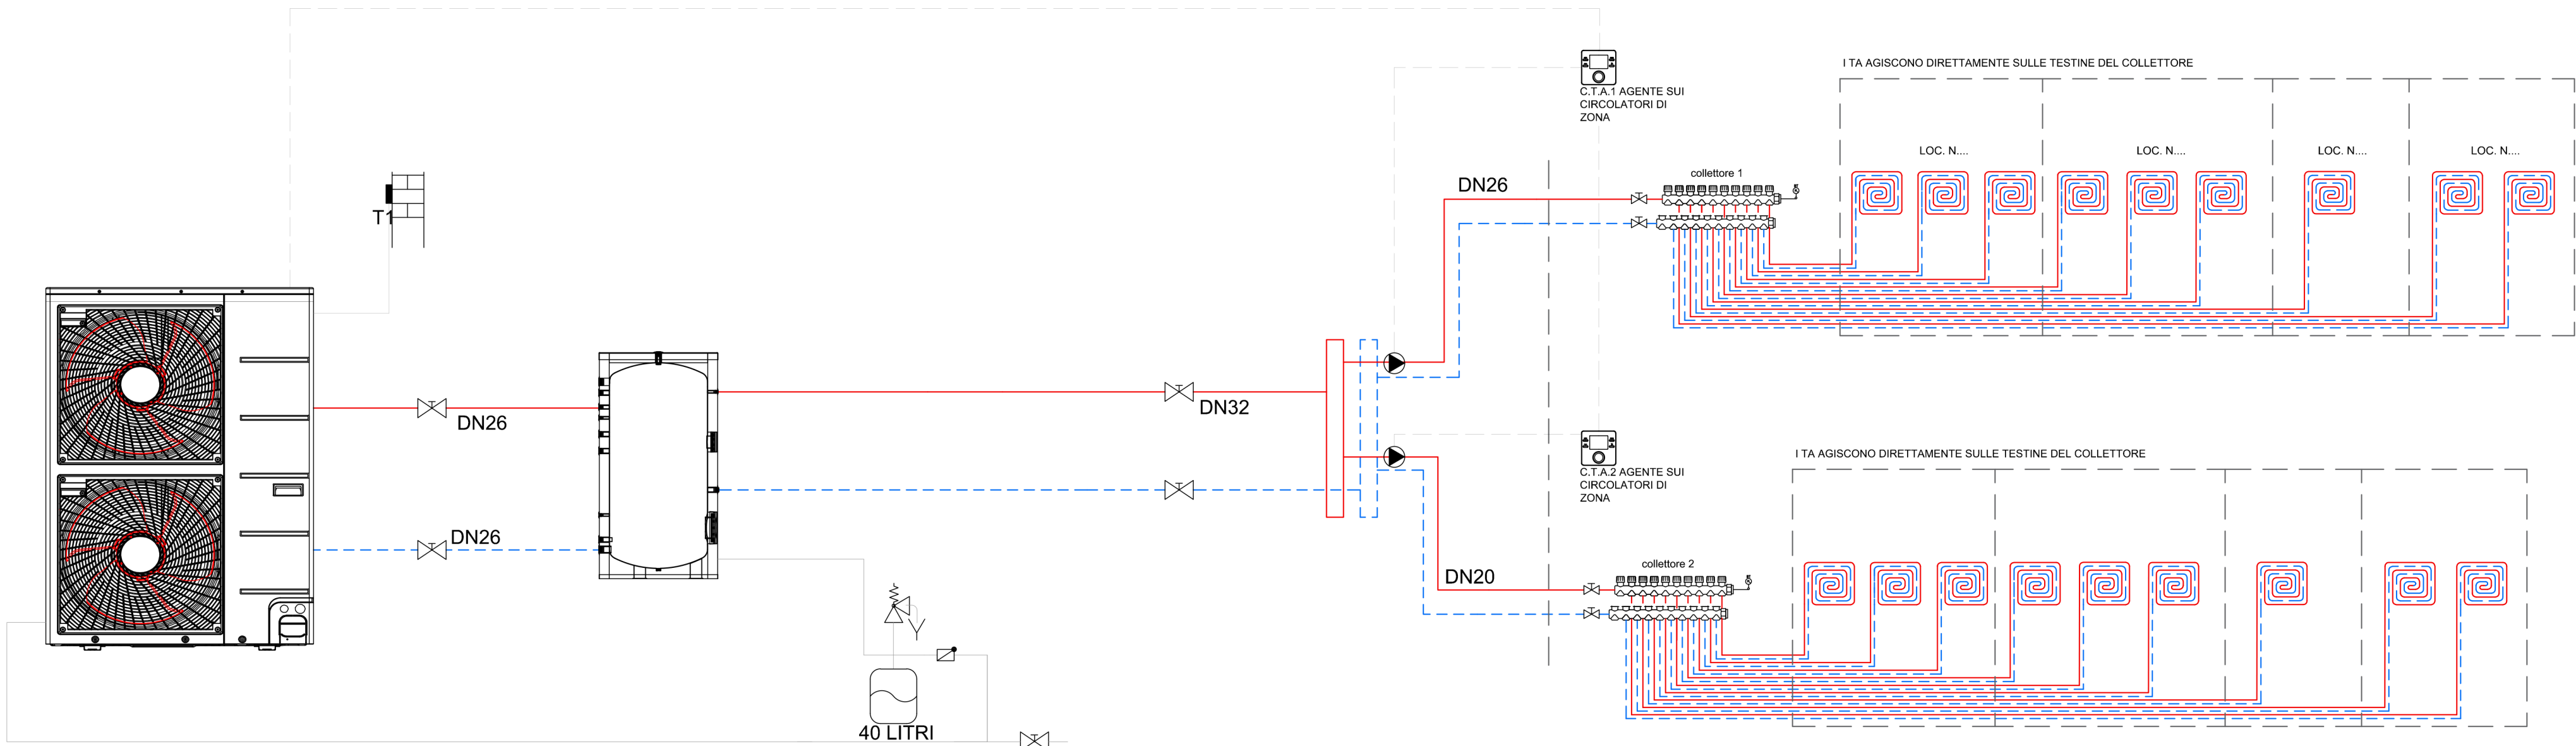

LEGENDA SIMBOLI			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Valvola di sicurezza a molta		Pressostato differenziale
	Valvola di intercettazione		Pressostato a riarmo manuale
	Valvola di non ritorno		Termostato di esercizio
	Valvola motorizzata a tre vie		Termostato a riarmo manuale
	Rubinetto presa campione		Filtro
	Valvola a sfera		Filtro a cestello
	Termometro		Pozzetto portatermometro
	Manometro con rubinetto		Pompa per acqua
	Giunta antivibrante		Disaeratore automatico
	Misuratore di portata		Riduttore di pressione
	Sonda di pressione		Vaso d'espansione



Circuito ACS con scaldacqua a Pompa di Calore idronica 1.6 kW  
Accumulo 200 litri e integrazione solare termico, collettore da 2,0 mq