


Legenda			
	Via di esodo (orizzontali)		Estintore portatile
	Via di esodo (verso l'alto)		Indicatori luminosi vie di uscita (in emergenza)
	Via di esodo (verso il basso)		
	Percorso pubblico		Sezionatore impianto elettrico
	Percorso atleti		Quadro elettrico
	Presidio di Primo Soccorso		Rivelatore di fumo


Verifica percorsi di smistamento Tribuna pubblico

- Sviluppo lineare gradinata: 384,40 m
[(5,35x2)x2 + (7,35x2)x3 + (8,00x2)x1 + (3,85x5) + (6,35x2)x18 + 3,75x7 + (7,20x2)x2]
- Numero massimo posti disponibili (0,48 m/pers): 777 pers
- Numero posti per utenti DA [(777/400)x2]: 4
- Capacienza assunta: 781 pers
- Capacità di deflusso: 250 pers./mod.
- N. moduli di uscita richiesti (781/250): 4
- N. moduli di uscita disponibili (2-2): 6 > 4
- Numero massimo di posti serviti per fila e per parte: 15 posti < 20 posti

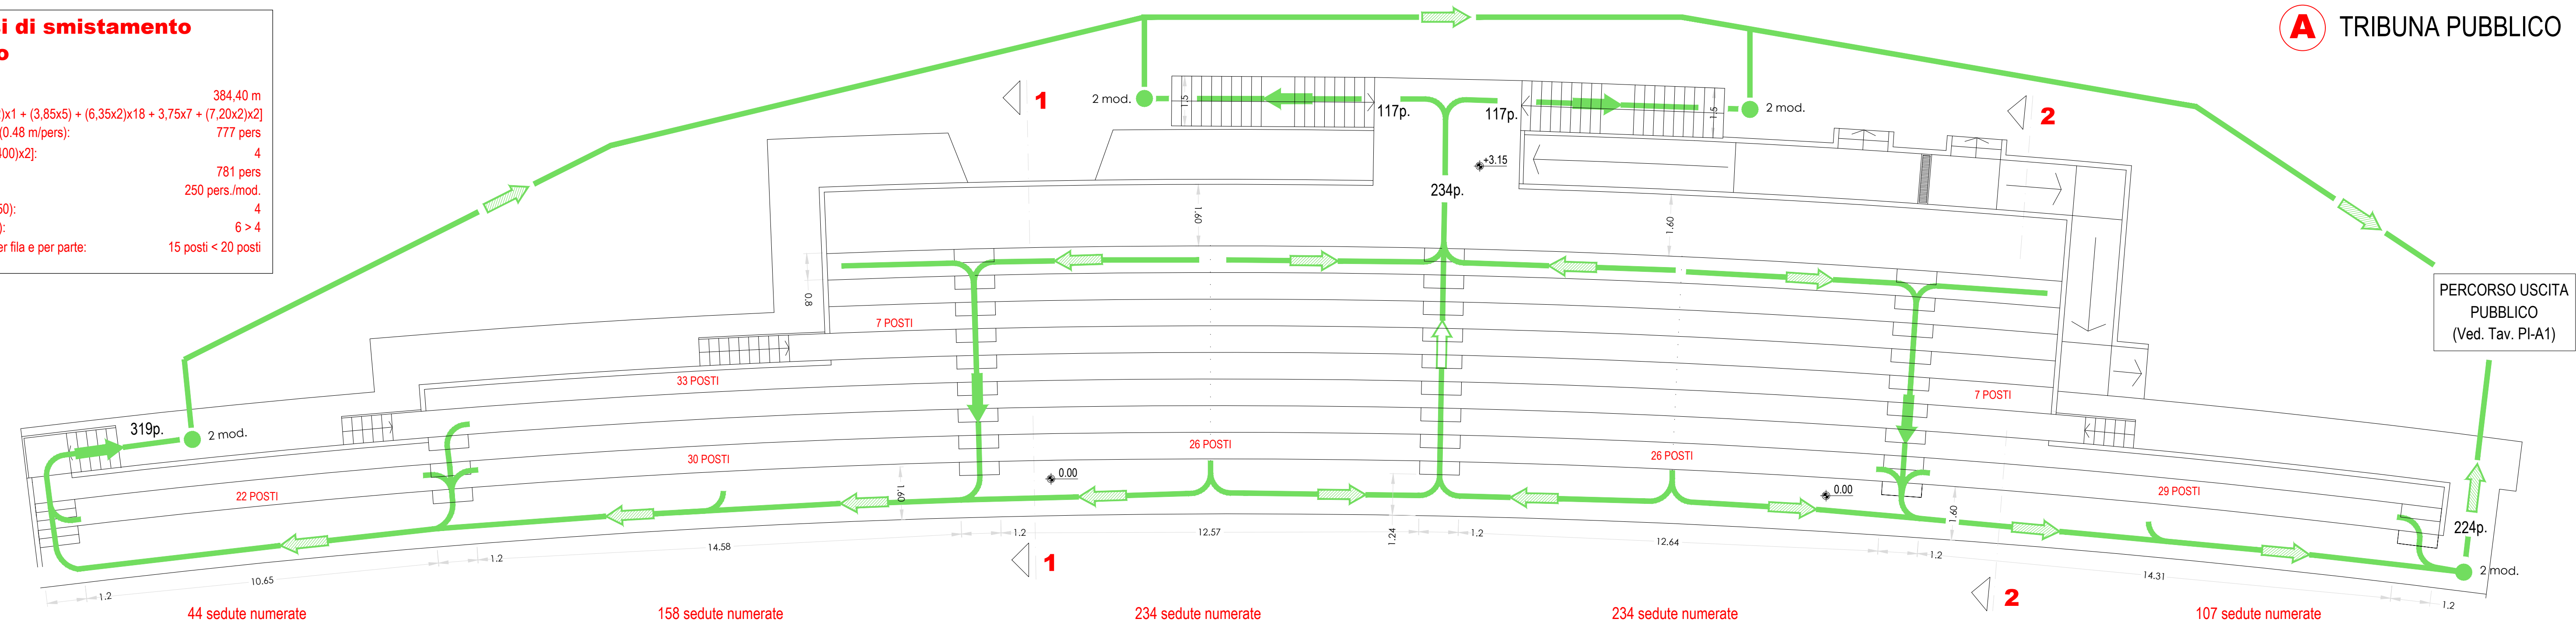


PIANTA LIVELLO GRADINATA - Scala 1:100

TRIBUNA PUBBLICO - VERIFICA LINEE VISIBILITA' (UNI EN 13200-1)




TRIBUNA PUBBLICO



TRIBUNA PUBBLICO



PIANTA LIVELLO TERRENO - Scala 1:100

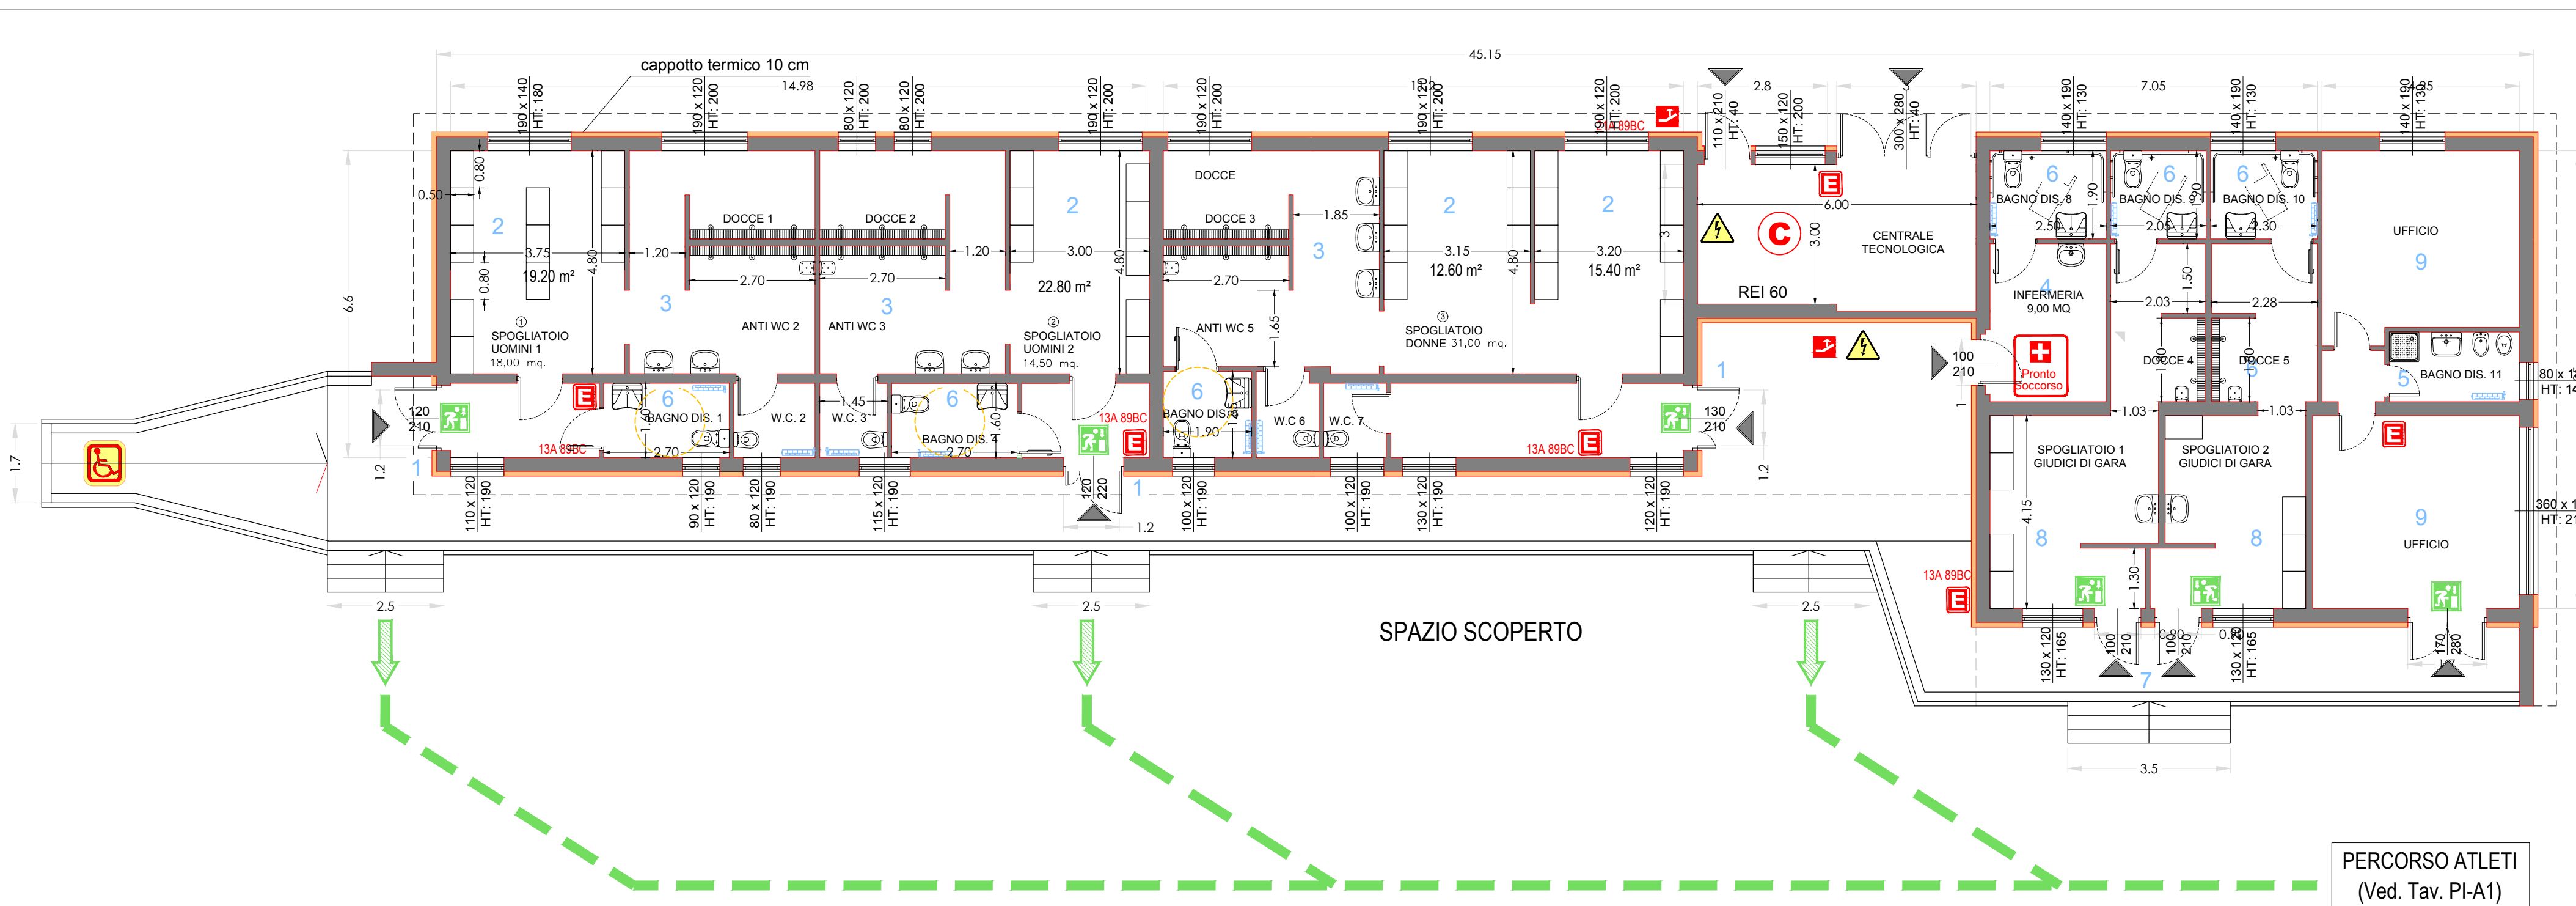

EDIFICIO SPOGLIATOI

- 1 - Ingresso Atleti
- 2 - Spogliatoi Atleti
- 3 - Servizi (Docce, w.c., etc.)
- 4 - Infermeria
- 5 - Servizi addetti
- 6 - Servizi utenti DA
- 7 - Ingresso arbitri / giudici di gara
- 8 - Spogliatoi arbitri / giudici di gara
- 9 - Direzione - ufficio società sportive

CENTRALE TECNOLOGICA

Verifica vie di esodo spogliatoi Atleti

Superficie complessive spogliatoi atleti:
Spogliatoio uomini 1 = 37,10
Spogliatoio uomini 2 = 32,60
Spogliatoio donne = 57,10
TOTALE (37,10 + 32,60 + 57,10) = 126,80 m²

- Sup. spogliatoi: 126,80 m²
- Capacità di deflusso: 50 pers./mod.
- Sup. posto spogliatoio: 1,60 m²/pers.
- N. max di atleti contemporanei: 126,80 m² / 1,60 m²/pers. = 80 pers.
- Uscita U1 L = 1,20m: 2 moduli
- Uscita U2 L = 1,20m: 2 moduli
- Uscita U3 L = 1,20m: 2 moduli
- Totale moduli disponibili: 6 moduli
- Capacità max di deflusso spogliatoi atleti: 6 mod. x 50 pers./mod = 300 pers. > 80 pers. (max affollamento spogliatoi atleti)

Verifica vie di esodo spogliatoi Arbitri

- Sup. spogliatoi: 39 m²
- Capacità di deflusso: 50 pers./mod.
- Sup. posto spogliatoio: 1,60 m²/pers.
- N. max di arbitri contemporanei: 39 m² / 1,60 m²/pers. = 25 pers.
- Uscita U4 L = 0,85m: 1 modulo
- Uscita U5 L = 0,85m: 1 modulo
- Totale moduli disponibili: 2 moduli
- Capacità max di deflusso spogliatoi arbitri: 2 mod. x 50 pers./mod = 100 pers. > 25 pers. (max affollamento spogliatoi arbitri)

PIANTA - Scala 1:100

COMUNE DI TERNI DIREZIONE LL.PP. - MANUTENZIONI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCUOLA " F. CASAGRANDE" Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA CUP F44H16000340007



Comitatore: **COMUNE DI TERNI**
P.zza M. Rossi, 1 - 05100 Terni
C.F. 0017566054

R.U.P.: **Geom. STEFANO FREDDUZZI**
Corso del Popolo n. 30 - 05100 Terni
Collaboratore: **Dott.ssa Maria Di Filippo**

R.T.P.
Mandatario e Capogruppo:
Coord. e Progetto Architettonico: arch. Alberto Tiberi
05100 Terni Via Sabotino, 7 - e-mail: albertotiberi@gmail.com

Mandatari:
Progetto impianti:
Progetto struttura:
C.S.P. - C.S.E.

Contenuto del disegno:
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PREVENZIONE INCENDI

Oggetto:
PALAZZINA SPOGLIATOI E TRIBUNA INDIVIDUAZIONE FLUSSI LINEE VISIBILITA'

data: 18.01.2023
aggiornato al: 18.02.2023
disegnato da: visto R.U.P.: indice file: scala: 1:100

I contenuti del presente elaborato e di proprietà esclusiva del Progettista. Servo autorizzazione scritta dello stesso non può essere diffuso o terzi né riprodotto totalmente o parzialmente.